

Монтаж на два троса



Таблица 1
Комплект "рым-болт с гайкой
шестигранной"

| Поз. | Наименование | Код |
|------|----------------------------|----------|
| 3 | Гайка шестигранной DIN 934 | СМ111000 |
| 4 | Рым-болт DIN 580 | СМ610063 |

Таблица 2
Комплект "рым-гайка с болтом с
шестигранной головкой"

| Поз. | Наименование | Код |
|------|-----------------------------------------|----------|
| 3 | Болт с шестигранной головкой DIN 933 | СМ081030 |
| 4 | Рым-гайка DIN 582 | СМ609010 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|------|--------|
| 1 | Профиль П-образный | | | | | | | | |
| 2 | Лоток кабельный серии S5/F5 | | | | | | | | |
| 3 | Болт с шестигранной головкой/гайка шестигранная | | | См. табл. 1, 2 | | | | | |
| 4 | Рым-гайка DIN 582/рым-болт DIN 580 | | | | | | | | |
| 5 | Трос стальной DIN 3055 | СМ6255** | | | | | | | |
| 6 | Зажим для троса Simplex/Duplex | СМ6220**/ СМ6230** | | | | | | | |
| DKC-2018.M5.09 | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Крепление кабельного лотка на П-образном профиле и тросе | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 | | | 1 | 2 |
| Проверил | Чередищенко Г.А. | | | | 09.18 | | DKC | | |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 | | | | |

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Монтаж на один трос



Таблица 1
Комплект "рым-болт с гайкой
шестигранной"

| Поз. | Наименование | Код |
|------|----------------------------|----------|
| 3 | Гайка шестигранной DIN 934 | СМ111000 |
| 4 | Рым-болт DIN 580 | СМ610063 |

Таблица 2
Комплект "рым-гайка с болтом с
шестигранной головкой"

| Поз. | Наименование | Код |
|------|-----------------------------------------|----------|
| 3 | Болт с шестигранной головкой DIN 933 | СМ081030 |
| 4 | Рым-гайка DIN 582 | СМ609010 |

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание | |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|------|
| 1 | Профиль П-образный | | | | |
| 2 | Лоток кабельный серии S5/F5 | | | | |
| 3 | Болт с шестигранной головкой/гайка шестигранная | | | См. табл. 1, 2 | |
| 4 | Рым-гайка DIN 582/рым-болт DIN 580 | | | | |
| 5 | Трос стальной DIN 3055 | СМ6255** | | | |
| 6 | Зажим для троса Simplex/Duplex | СМ6220**/ СМ6230** | | | |
| 7 | Карабин/такелажная скоба | СМ6260**/ СМ6070**/ СМ631** | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

DKC-2018.M5.09

Лист

2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u> | | | | |
| 1 | Лоток кабельный | | 2 | |
| 2 | Пластина крепежная GTO | | 2 | |
| 3 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 1 | |
| 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | $n \cdot 4 + 2$ | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | $n \cdot 4 + 2$ | |
| <u>Комплектация для крышки</u> | | | | |
| 6 | Крышка на лоток | | 2 | |
| 7 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 1 | |
| 8 | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 2 | |
| 9 | Гайка с насечкой М5 DIN 6923 | СМ100500 | 2 | |

DKC-2018.S5.02

Лист

2


Формат А3

Ивн. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

| | | | | | |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| | | | | | |

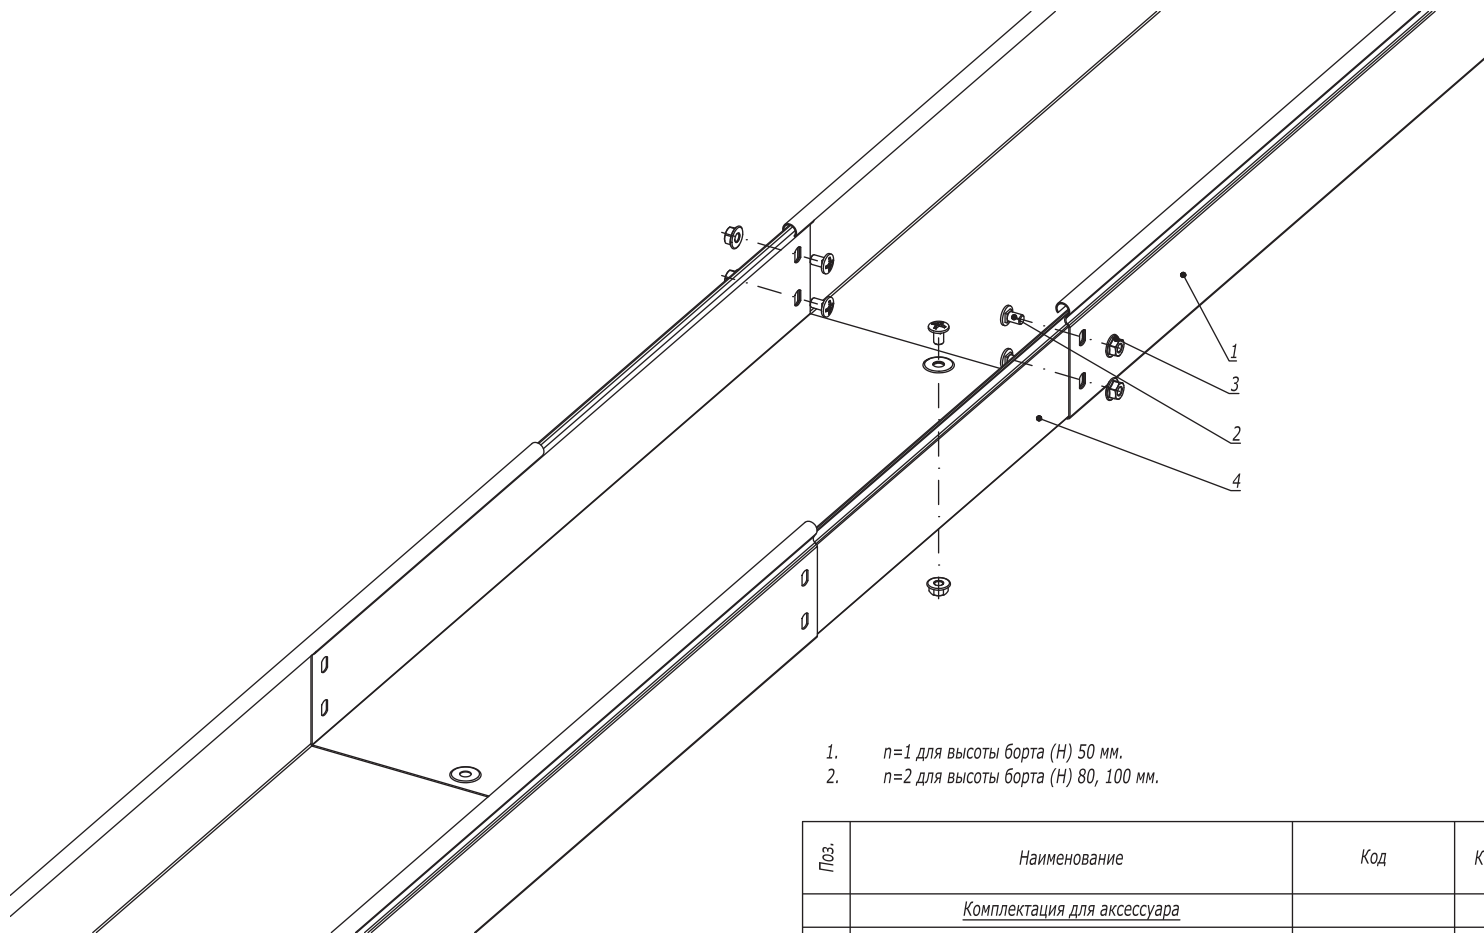

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|--------|------|--------|
| <u>Комплектация для аксессуара</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Лоток | | 2 | | | | | | |
| 2 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | $n \cdot 2 + 1$ | | | | | | |
| 3 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | СМ100600 | $n \cdot 2 + 1$ | | | | | | |
| 4 | Телескопический расширитель | | 1 | | | | | | |
| DKC-2018.S5.38 | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | Телескопическое расширение лотков | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 | | | | 1 |
| Проверил | Чердиченко Г.А. | | | | 09.18 | | | | |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 | | | | |

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

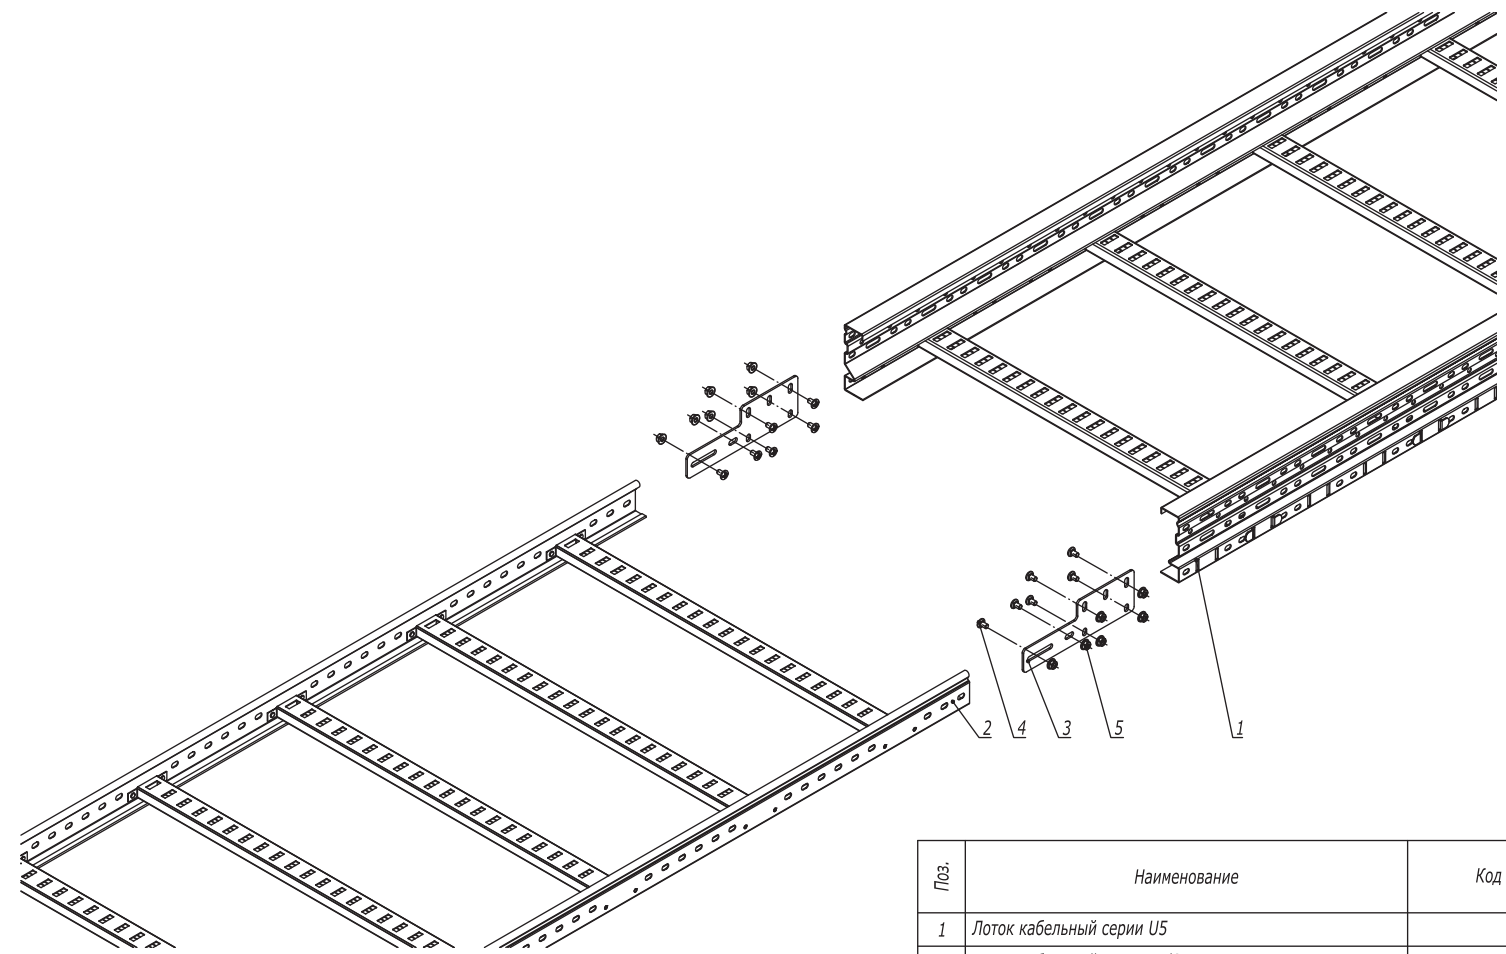

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------|-------------|------|------------|
| 1 | Лоток кабельный серии U5 | | | |
| 2 | Лоток кабельный серии L5/S5 | | | |
| 3 | Универсальный переходник | UGH200HDZL | 2 | |
| 4 | Винт М6х20 | CM050620HDZ | 12 | |
| 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | CM100600HDZ | 12 | |

DKC-2018.U5.13

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №доку. | Подпись | Дата |
|------------|-------------------|------|--------|--------------------|-------|
| | | | | | |
| Разработал | Тиунов И.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |
| Проверил | Чередниченко Г.А. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | <i>[Signature]</i> | 09.18 |

Соединение лотков универсальный переходником

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |



Инв. № подл. _____
 Подпись и дата _____
 Взаим. инв. № _____