



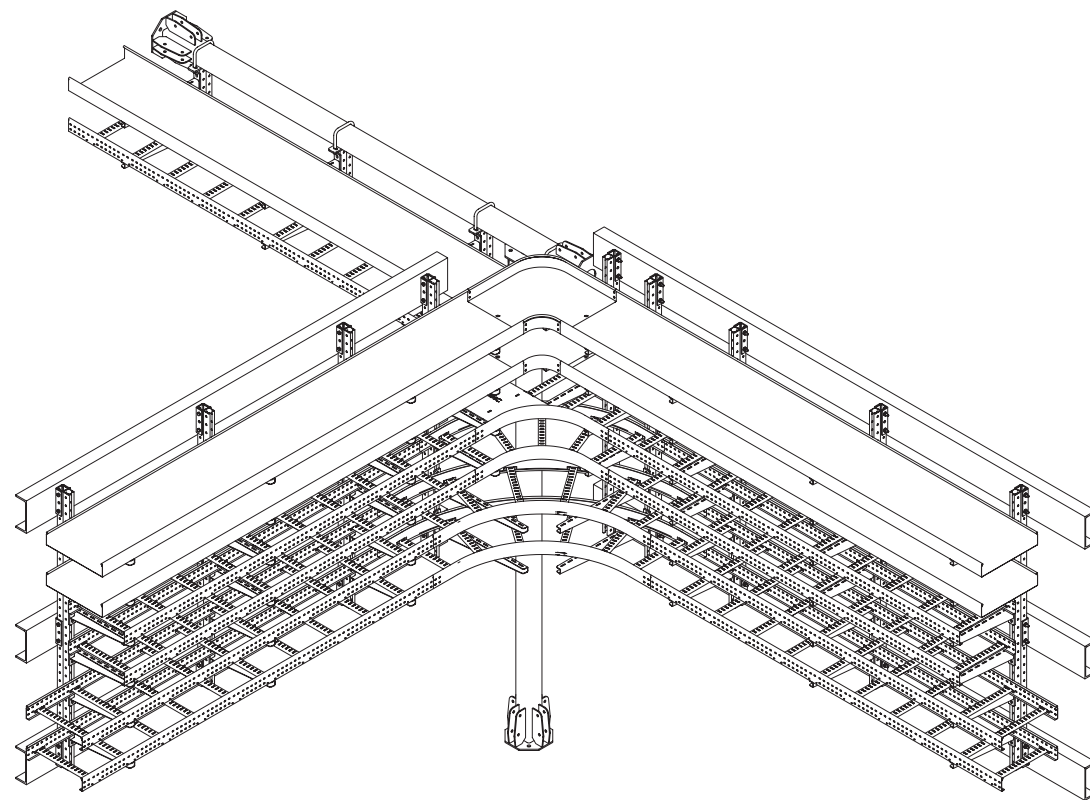

1. В - длина полки консоли

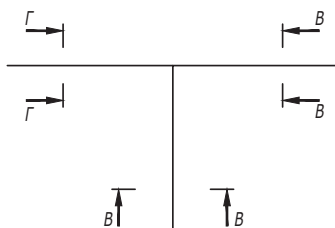


| Поз. | Наименование                      | Код | Кол. | Примечание     |
|------|-----------------------------------|-----|------|----------------|
| 1    | Стойка вертикальная               |     |      | DKC-2018.B5.20 |
| 2    | Лоток кабельный листовой          |     |      |                |
| 3    | Угол горизонтальный 90° листовой  |     |      |                |
| 4    | Ответвитель Т-образный листовой   |     |      |                |
| 5    | Лоток кабельный лестничный        |     |      |                |
| 6    | Ответвитель Т-образный лестничный |     |      |                |

|            |                  |      |       |                                                                                       |       |  |                                                           |        |      |        |
|------------|------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |                  |      |       |                                                                                       |       |  | DKC-2018.IS.10                                            |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | №док. | Подпись                                                                               | Дата  |  | Организация отвода с проходной эстакады<br>на непроходную | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |       |  | 09.18 |  |                                                           |        | 1    | 2      |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |       |  | 09.18 |  |                                                           |        |      |        |
|            |                  |      |       |                                                                                       |       |  |                                                           |        |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |       |  | 09.18 |  |                                                           |        |      |        |





|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |

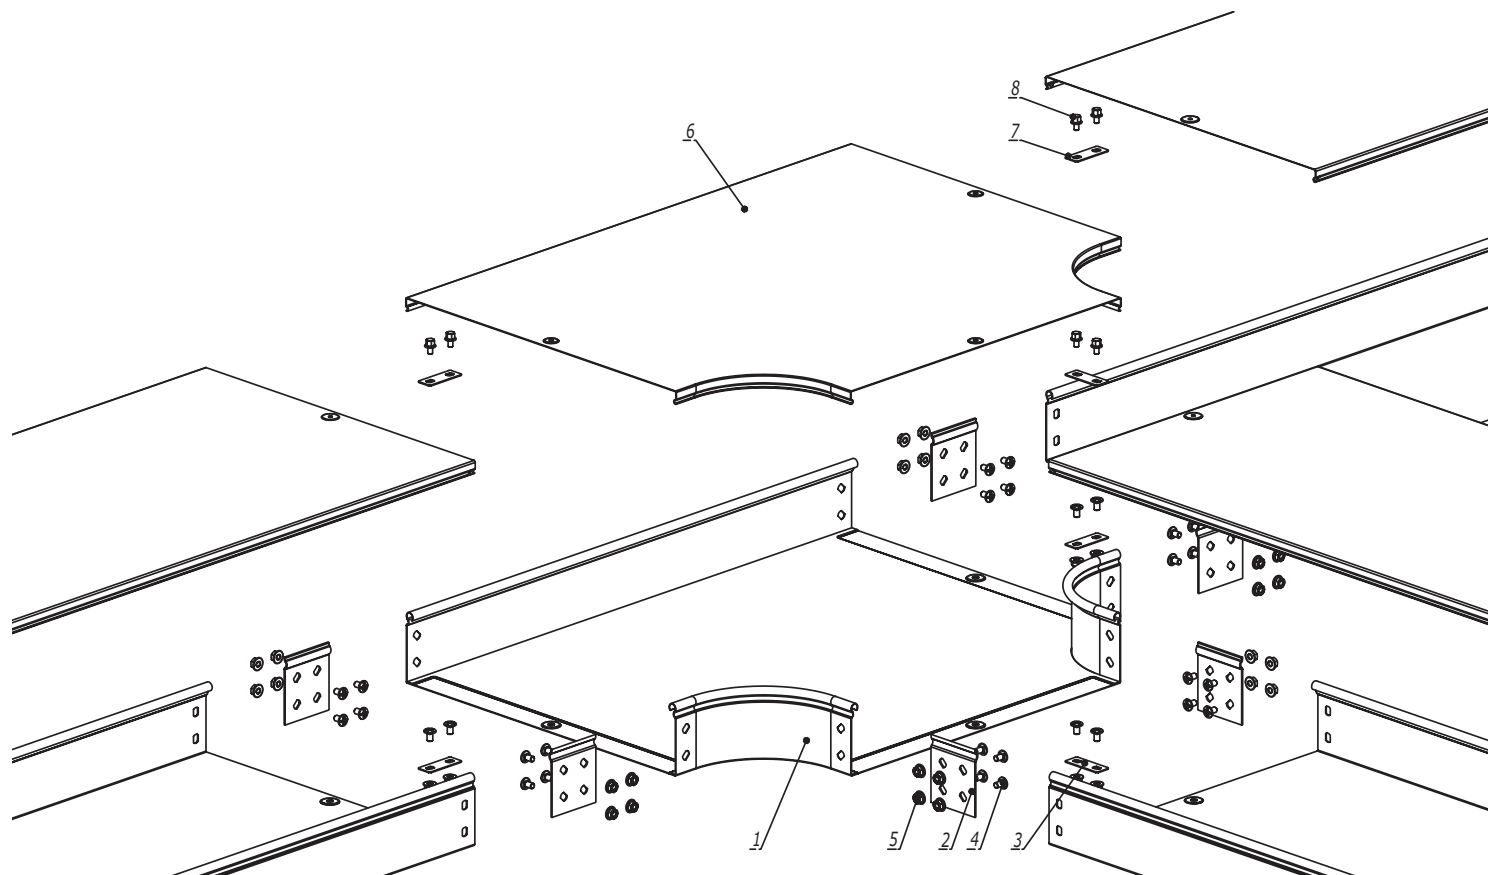

| Взаим. инв. №  | Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание               |
|----------------|------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
|                |      |                                         |          |        |                          |
| Подпись и дата |      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |        |                          |
|                | 1    | Ответитель Т-образный DPT               |          | 1      | Код комплекта:<br>361**К |
|                | 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 6      |                          |
|                | 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 3      |                          |
|                | 4    | Винт с крестообразным шлицем М6х10      |          | n·12+6 |                          |
|                | 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923            |          | n·12+6 |                          |
| Инв. № подл.   |      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |        |                          |
|                | 6    | Крышка на ответитель Т-образный DPT     |          | 1      |                          |
|                | 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 3      |                          |
|                | 8    | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 6      |                          |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

|                           |                    |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|---------------------------|--------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                           |                    |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.S5.07                                                                        |      |        |
| Изм.                      | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал                | Тиунов И.А.        |      |        |  | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил                  | Череди́нченко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
| Утвердил                  | Дядичко А.В.       |      |        |  | 09.18 |  |      |        |
| Ответитель Т-образный DPT |                    |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |

Формат А3