


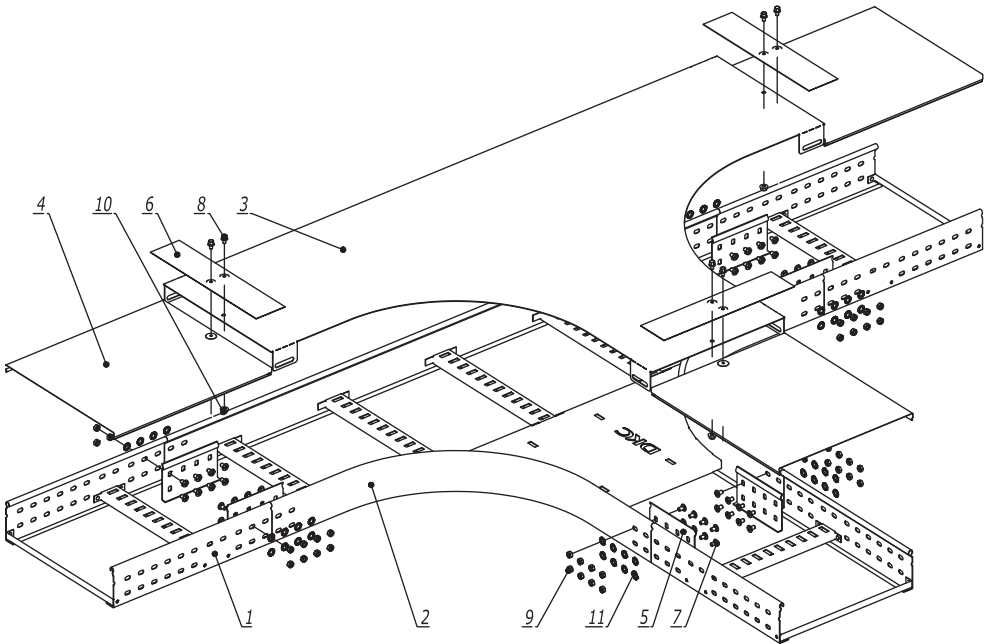

Изм. № инв. №  
Взаим. инв. №  
Подпись и дата  
Изм. № инв. №

| Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
| 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
| 2    | T-ответвитель                                       |          |      |            |
| 3    | Крышка на T-ответвитель                             |          |      |            |
| 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
| 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 6    |            |
| 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 3    |            |
| 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-24 |            |
| 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 6    |            |
| 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-24 |            |
| 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 3    |            |
| 11   | Шайба стопорная M6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-24 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

|            |                   |      |         |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|------------|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                   |      |         |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.12                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.           | Лист | №докум. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.       |      |         |  | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил   | Чередишченко Г.А. |      |         |  | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
|            |                   |      |         |                                                                                       |       | T-ответвитель                                                                         |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.      |      |         |  | 09.18 |                                                                                       |      |        |
|            |                   |      |         |                                                                                       |       |  |      |        |