



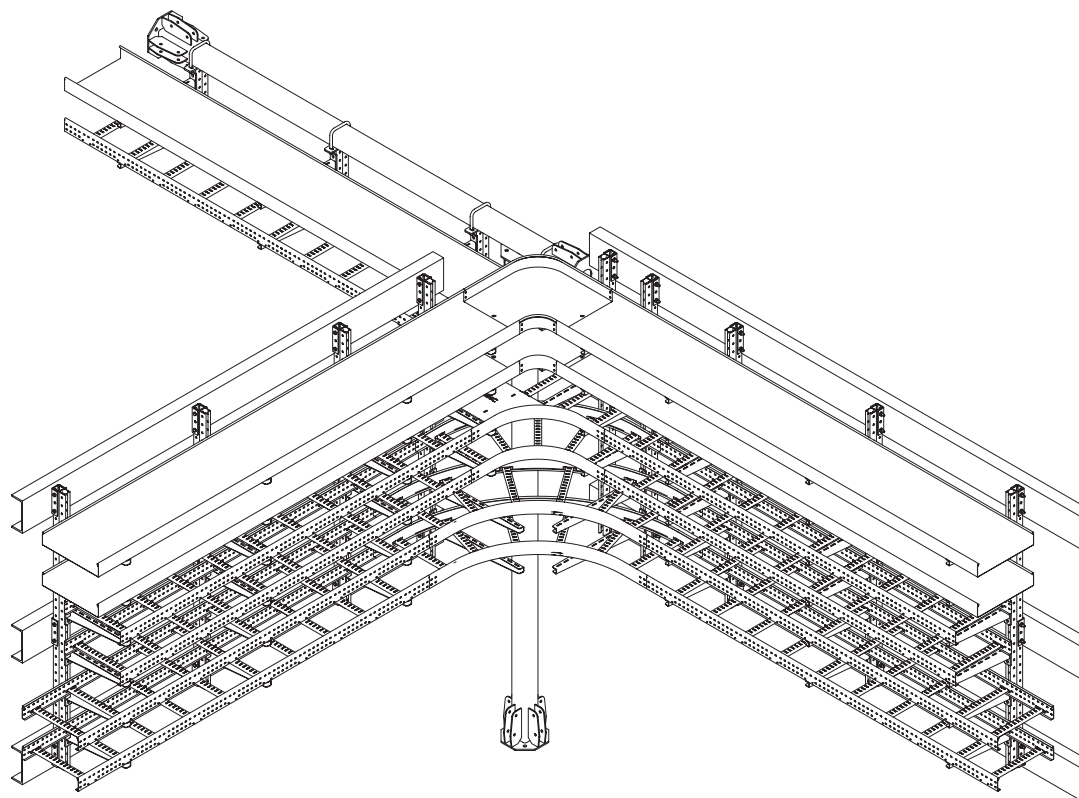


1. В - длина полки консоли

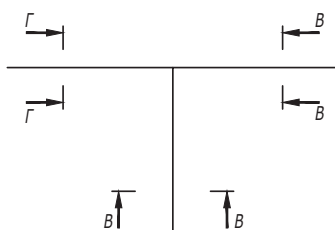

| Поз.                                                   | Наименование                      | Код  | Кол.   | Примечание     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------|----------------|
| 1                                                      | Стойка вертикальная               |      |        | DKC-2018.B5.20 |
| 2                                                      | Лоток кабельный листовой          |      |        |                |
| 3                                                      | Угол горизонтальный 90° листовой  |      |        |                |
| 4                                                      | Ответвитель Т-образный листовой   |      |        |                |
| 5                                                      | Лоток кабельный лестничный        |      |        |                |
| 6                                                      | Ответвитель Т-образный лестничный |      |        |                |
| DKC-2018.IS.10                                         |                                   |      |        |                |
| Изм.                                                   | Кол.уч.                           | Лист | № док. | Подпись        |
| Разработал                                             | Тиунов И.А.                       |      | 09.18  |                |
| Проверил                                               | Чередищенко Г.А.                  |      | 09.18  |                |
| Утвердил                                               | Дядичко А.В.                      |      | 09.18  |                |
| Организация отвода с проходной эстакады на непроходную |                                   |      |        | Стадия         |
|                                                        |                                   |      |        | Лист           |
|                                                        |                                   |      |        | Листов         |
|                                                        |                                   |      |        | 1              |
|                                                        |                                   |      |        | 2              |
|                                                        |                                   |      |        |                |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Инв. № подл.   | Взаим. инв. № |
| Подпись и дата |               |

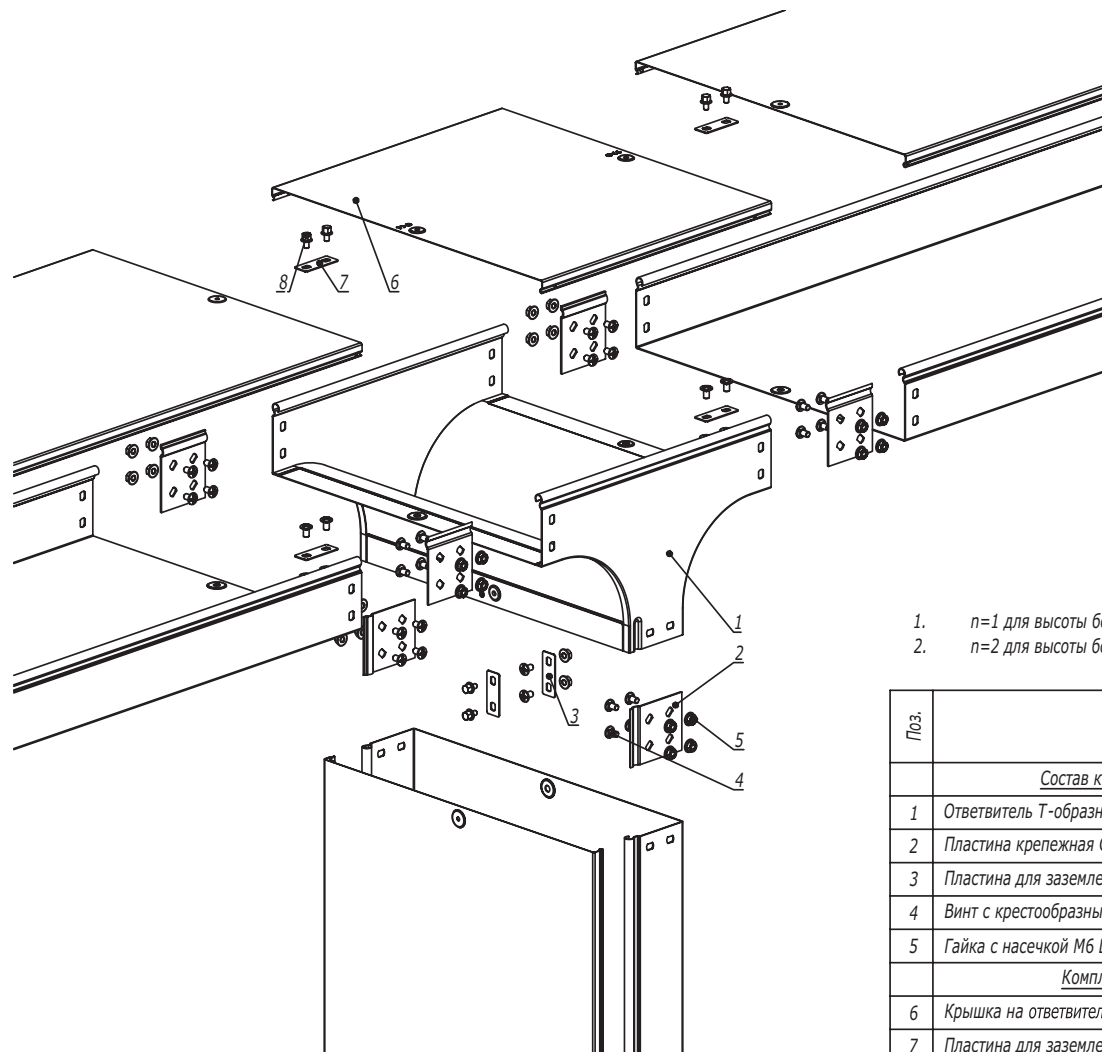

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                                     | Код      | Кол.   | Примечание                      |
|------|--------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
|      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>            |          |        |                                 |
| 1    | Ответвитель Т-образный вертикальный TD           |          | 1      | Код комплекта:<br>371**К/375**К |
| 2    | Пластина крепежная GTO                           |          | 6      |                                 |
| 3    | Пластина для заземления PTCE                     |          | 3      |                                 |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем М6х10               |          | n·12+6 |                                 |
| 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923                     |          | n·12+6 |                                 |
|      | <u>Комплектация для крышки</u>                   |          |        |                                 |
| 6    | Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD |          | 1      |                                 |
| 7    | Пластина для заземления PTCE                     | 37501    | 3      |                                 |
| 8    | Винт для электрического соединения М5х8          | СМ030508 | 6      |                                 |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Изн. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |

|                                                                                       |                  |      |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|---------|--------|
| DKC-2018.S5.14                                                                        |                  |      |         |         |        |
| Изм.                                                                                  | Кол.уч.          | Лист | №докум. | Подпись | Дата   |
| Разработал                                                                            | Тиунов И.А.      |      |         |         | 09.18  |
| Проверил                                                                              | Чередиченко Г.А. |      |         |         | 09.18  |
| Утвердил                                                                              | Дядичко А.В.     |      |         |         | 09.18  |
| Ответвитель Т-образный вертикальный TD                                                |                  |      |         |         |        |
|                                                                                       |                  |      |         |         |        |
|                                                                                       |                  |      | Стадия  | Лист    | Листов |
|                                                                                       |                  |      |         |         | 1      |
|  |                  |      |         |         |        |