



1. В - длина полки консоли

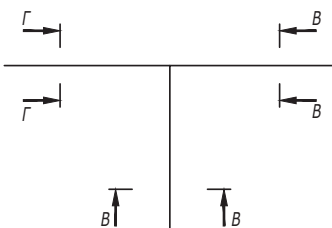

Ив. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Стойка вертикальная			DKC-2018.B5.20	
2	Лоток кабельный листовой				
3	Угол горизонтальный 90° листовой				
4	Ответвитель Т-образный листовой				
5	Лоток кабельный лестничный				
6	Ответвитель Т-образный лестничный				
<b>DKC-2018.IS.10</b>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.			<i>[Signature]</i>	09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.			<i>[Signature]</i>	09.18
Утвердил	Дядичко А.В.			<i>[Signature]</i>	09.18
Организация отвода с проходной эстакады на непроходную					
		Стадия	Лист	Листов	
			1	2	

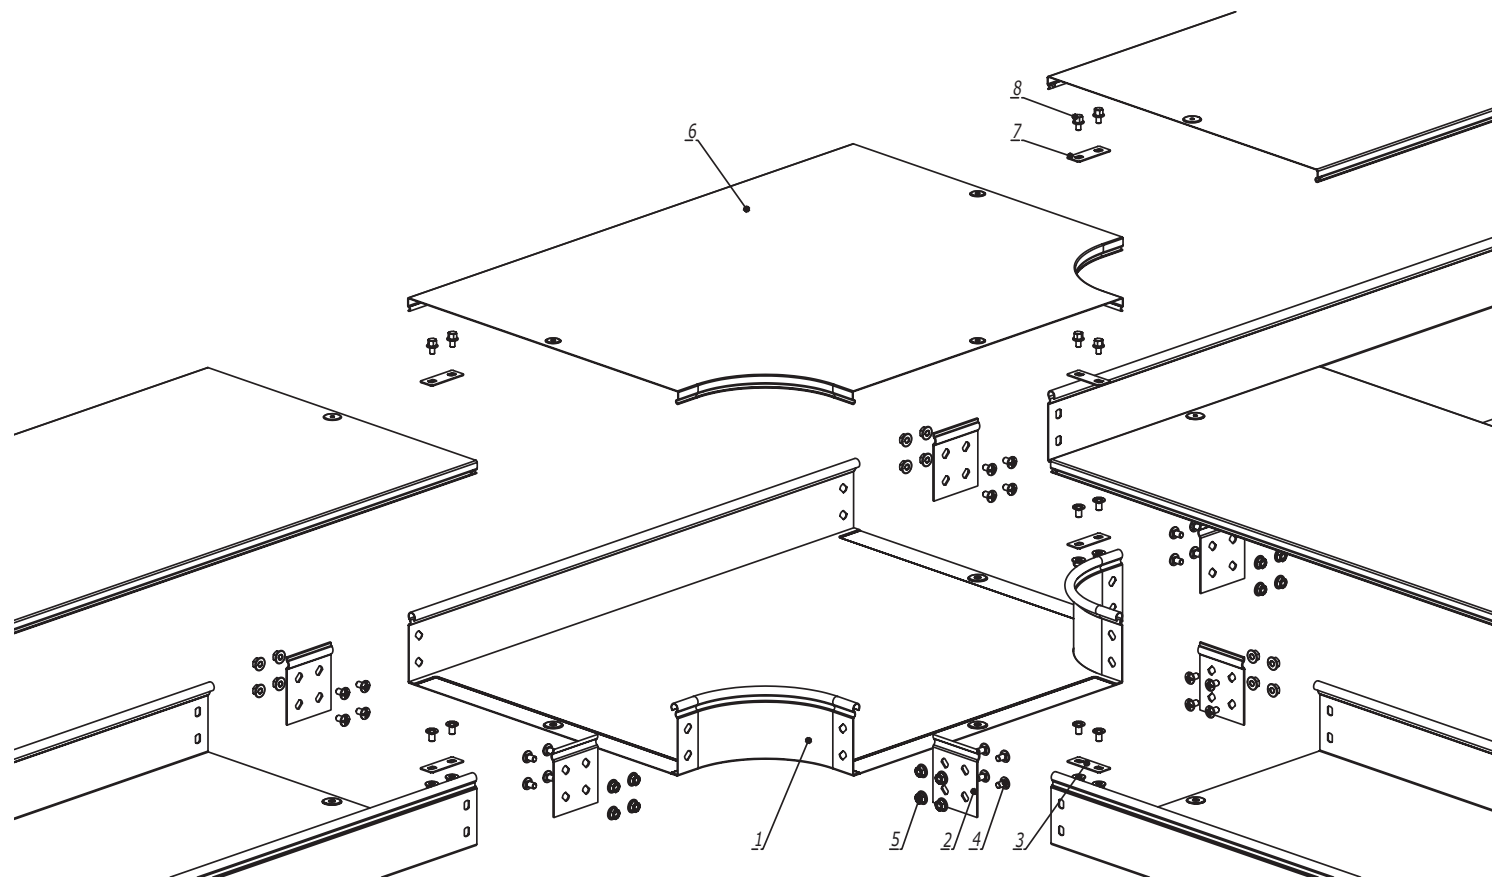

Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата	1	Ответитель Т-образный DPT		1	Код комплекта: 361**К
	2	Пластина крепежная GTO		6	
	3	Пластина для заземления PTCE		3	
	4	Винт с крестообразным шлицем М6х10		n-12+6	
	5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923		n-12+6	
Инв. № подл.	<u>Комплектация для крышки</u>				
	6	Крышка на ответитель Т-образный DPT		1	
	7	Пластина для заземления PTCE	37501	3	
	8	Винт для электрического соединения М5х8	СМ030508	6	

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разработал			Тиунов И.А.		09.18
Проверил			Чередищенко Г.А.		09.18
Утвердил			Дядичко А.В.		09.18

DKC-2018.S5.07

Ответитель Т-образный DPT

Стадия	Лист	Листов
		1

Формат А3