


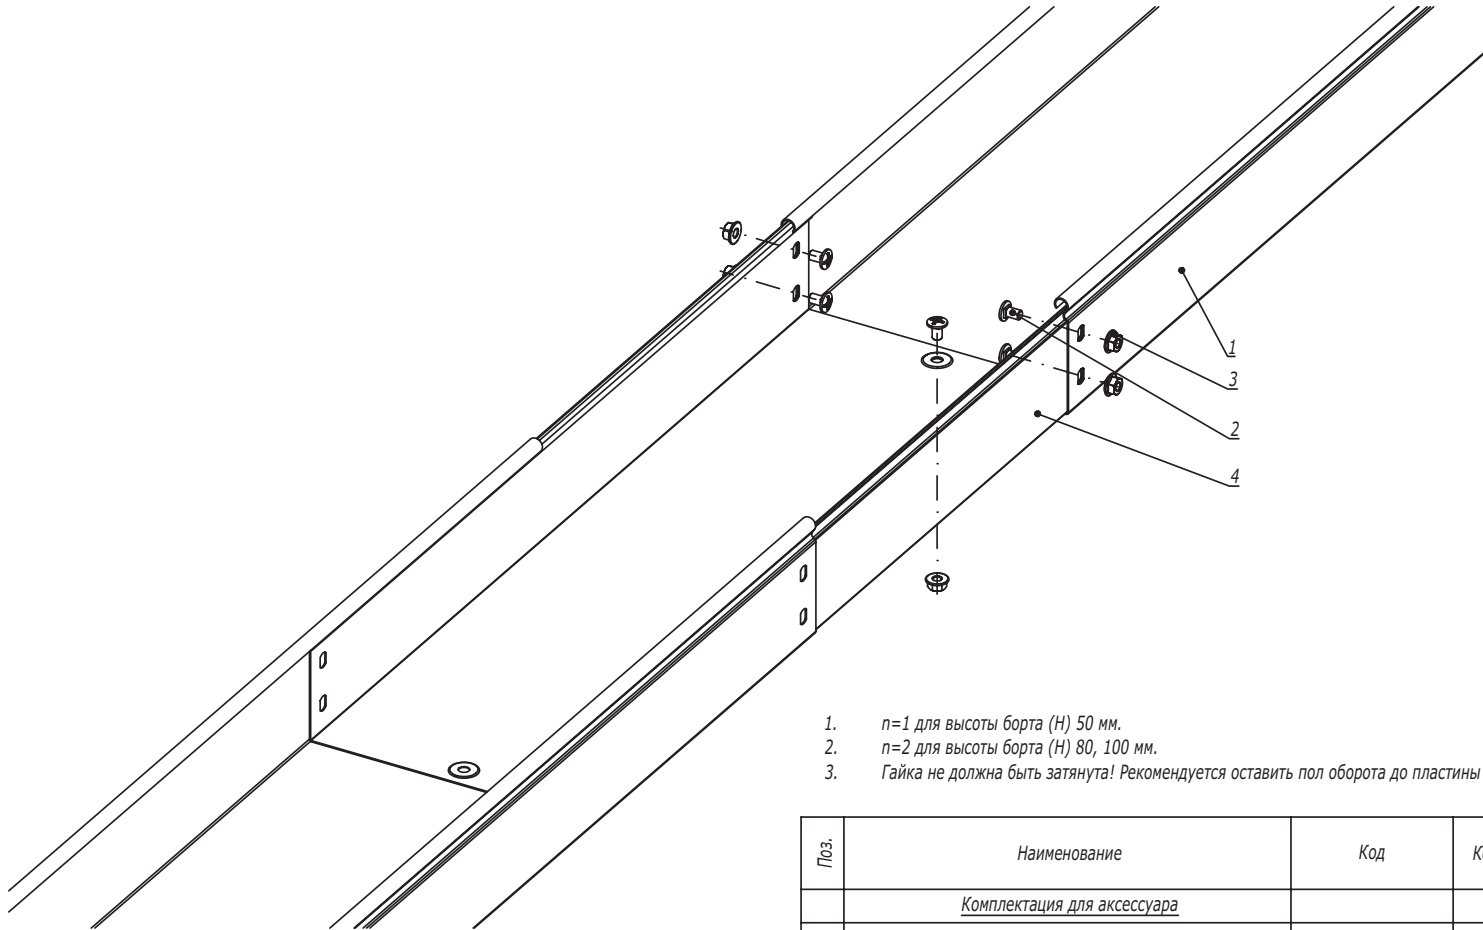

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
<u>Комплектация для аксессуара</u>										
1	Лоток		2							
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·2+1							
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·2+1							
4	Телескопический расширитель		1							
DKC-2018.S5.38										
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Разработал	Тиунов И.А.				09.18
					Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
					Утвердил	Дядичко А.В.				09.18
Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации			Стадия	Лист	Листов					
					1					
										

Формат А3


Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

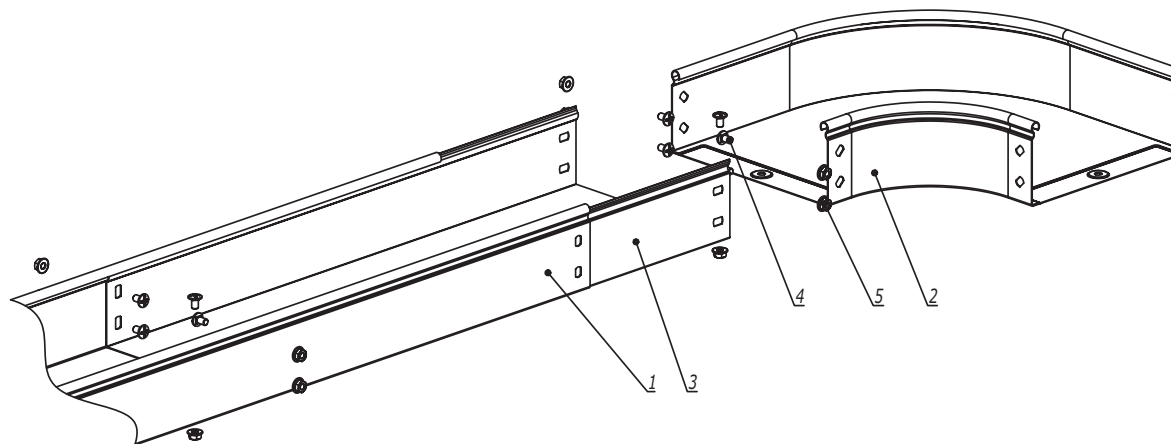

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

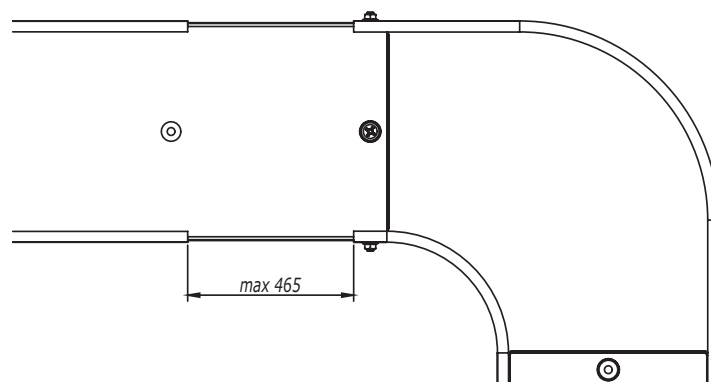

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	Аксессуар для листового лотка			
3	Телескопический расширитель			
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2	

						DKC-2018.S5.41		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			

Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка			Стадия	Лист	Листов
					1
					

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №