



1. В - длина полки консоли

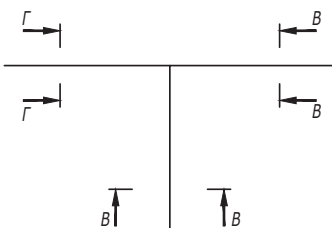

Ивл. № подл. Подпись и дата Взаим. ивл. №

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание | |
|---|-----------------------------------|------|--------|----------------|--------------------------|
| 1 | Стойка вертикальная | | | DKC-2018.B5.20 | |
| 2 | Лоток кабельный листовой | | | | |
| 3 | Угол горизонтальный 90° листовой | | | | |
| 4 | Ответвитель Т-образный листовой | | | | |
| 5 | Лоток кабельный лестничный | | | | |
| 6 | Ответвитель Т-образный лестничный | | | | |
| DKC-2018.IS.10 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 |
| Проверил | Чередищенко Г.А. | | | | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 |
| Организация отвода с проходной эстакады на непроходную | | | | | Стадия Лист Листов |
| | | | | | 1 2 |
| | | | | | |

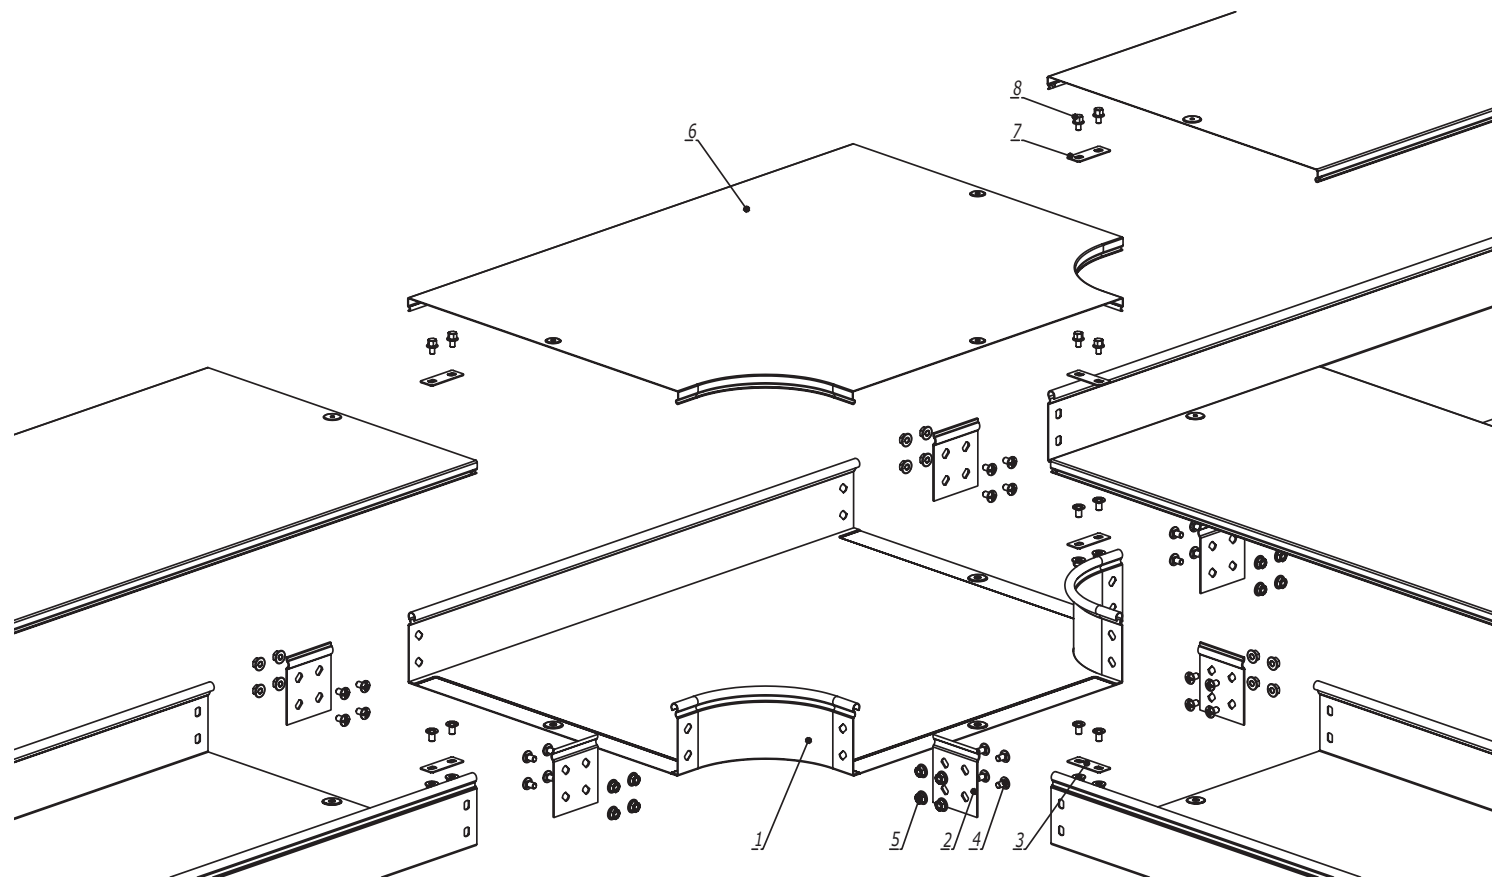

| Взаим. инв. № | Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|----------------|--------------------------------|---|----------|--------|--------------------------|
| | | | | | |
| Подпись и дата | 1 | Ответитель Т-образный DPT | | 1 | Код комплекта: 361**К |
| | 2 | Пластина крепежная GTO | | 6 | |
| | 3 | Пластина для заземления PTCE | | 3 | |
| | 4 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | | n-12+6 | |
| | 5 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | | n-12+6 | |
| Инв. № подл. | <u>Комплектация для крышки</u> | | | | |
| | 6 | Крышка на ответитель Т-образный DPT | | 1 | |
| | 7 | Пластина для заземления PTCE | 37501 | 3 | |
| | 8 | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 6 | |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
|------------|------------------|------|---------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А. | | | | 09.18 |
| Проверил | Чередищенко Г.А. | | | | 09.18 |
| Утвердил | Дядичко А.В. | | | | 09.18 |

DKC-2018.S5.07

Ответитель Т-образный DPT

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| | | 1 |

Формат А3