
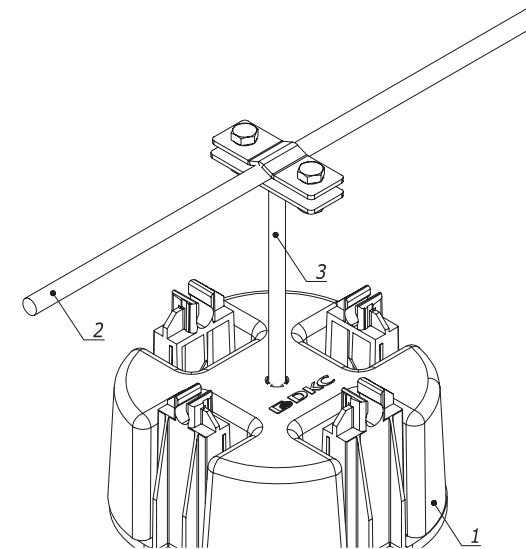
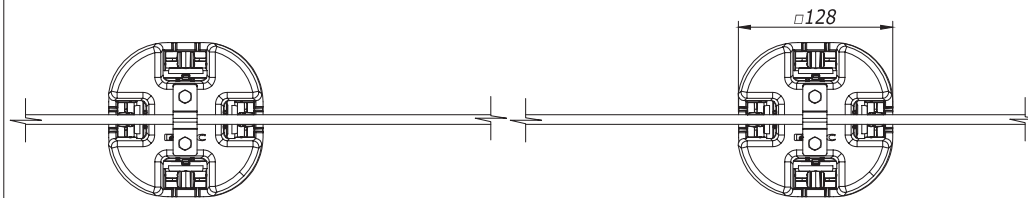



Установка проводника на плоской кровле с увеличенным
расстоянием от горючего основания

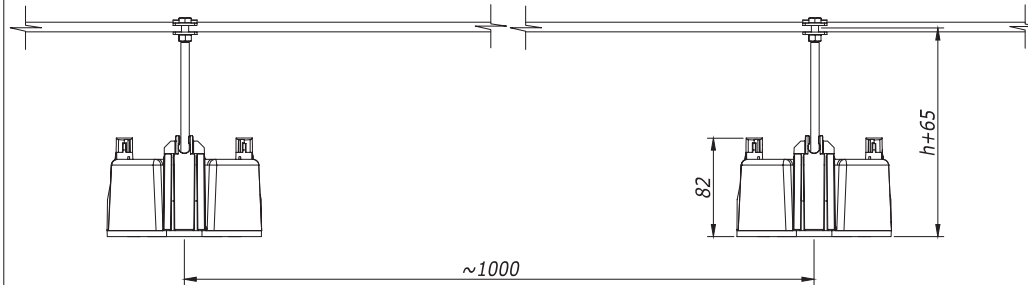

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Универсальный пластиковый держатель с бетоном	ND1000		
			2	Пруток горячеоцинкованный	NC1008/ NC1010		
			3	Фасадный держатель	ND230*		h=100;125;160;2 50;400


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

DKC-2018.J.05


Лист
2

Формат А3

Крепление проводника

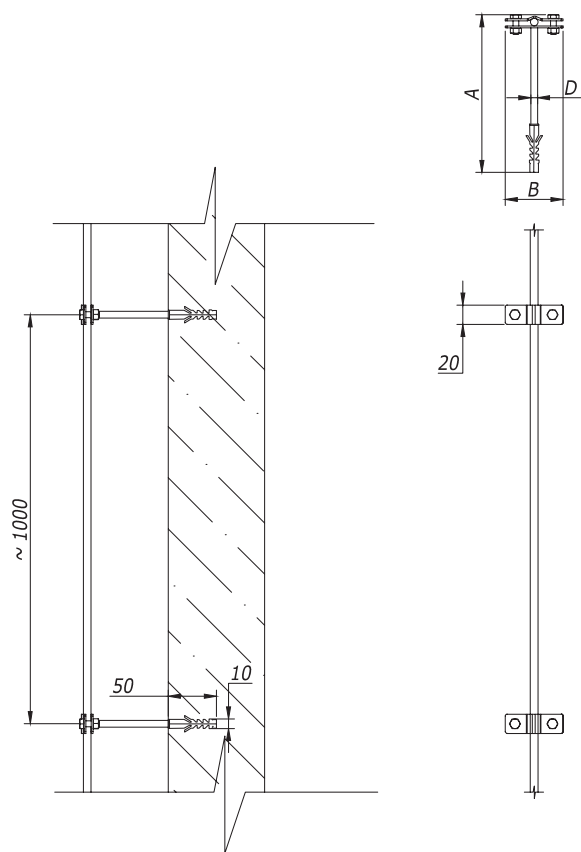

1. D=6 мм - ND2307; D=8 мм ND2306, ND2305, ND2304, ND2302

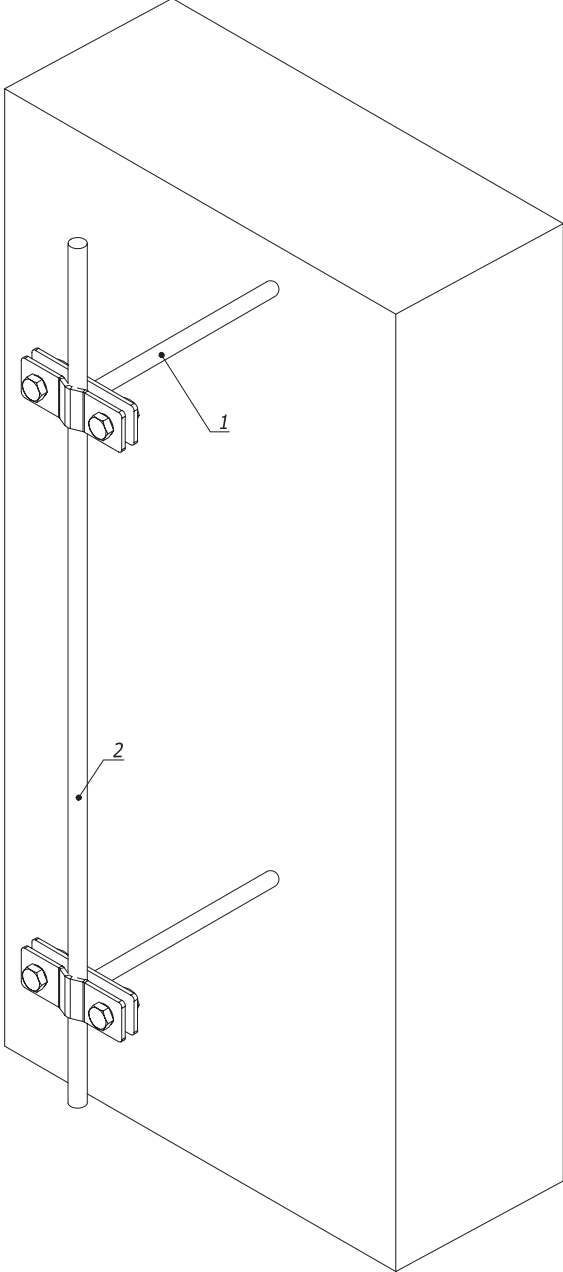

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Крепление проводников Ø8;10				
1	Фасадный держатель	ND23**	1	A=100;125;160; 250;400 B=57
2	Пруток горячеоцинкованный	NC1008/ NC1010	1	
Крепление проводника - полосы 25х4 мм				
1	Фасадный держатель	ND23**	1	A=100;125;160; 250;400 B=57
2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	NC2254	1	
Крепление проводника - полосы 40х4 мм				
1	Фасадный держатель	ND2301	1	A=160;B=80
2	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	NC2444	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2018.J.08

Лист
5