


Испытательный Центр пожарной безопасности «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт»

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12-а

Аккредитован МЧС России в Системе сертификации продукции в области пожарной безопасности на техническую компетентность и независимость
Аттестат аккредитации № ТР ПБ. RU. ИН.12 от 25 августа 2010 г.


«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель Испытательного
Центра пожарной безопасности
«Пожполитест»


А.В. Капранов
« 23 » сентября 2014 г.


ПРОТОКОЛ № С134-ЛР лабораторных испытаний

Пластины из фибергласа «Conchiglia».

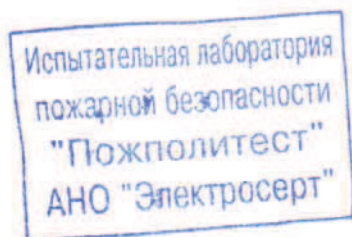

Руководитель испытательной
лаборатории пожарной
безопасности «Пожполитест»


М.А. Вишнев

Москва 2014 г.

ИЦ ПБ «ПОЖПОЛИТЕСТ»	ПРОТОКОЛ № С 134-ЛР	
ИЛ ПБ «ПОЖПОЛИТЕСТ»	Дата: 23.09.14 г.	
АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»	Лист 1	Листов 5

Наименование и адрес заказчика

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»,
РФ, 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15.

Характеристика объекта испытаний

Пластины из фибергласа «Conchiglia». Цвет – серый.

Изготовитель

ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»,
РФ, 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15.

Характеристика заказываемой услуги

Испытания на стойкость к воздействию открытого пламени по ГОСТ 28779-90.
Основание для проведения работ – Договор № 17079 от 04.09.2014 г..

Методы испытаний

По категории ПВ-0 ГОСТ 28779-90

Перечень оборудования и средств измерений, использованных при испытаниях

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Диапазон измеряемых показателей	Точность
1	2	3
1. Секундомер – таймер СТС-1, зав. № 1079489	$0,1 \div 999,99$ с	0,01с
2. Установка испытания открытым пламенем УИОП, зав. № 001	$\varnothing$ горелки $(9,5 \pm 0,1)$ мм	
3. Штангенциркуль ШЦ-1, зав. № ГО 68799	$0 \div 120$ мм	цена деления – 0,1 мм
4. Линейка металлическая, инв. № 2	$0 \div 1000$ мм	$\pm 0,5$ мм
5. Барометр-анероид МД-49-2, зав. № 2-3216	Пределы измерений от 610 до 790 мм. рт. ст.	Цена деления 1 мм. рт. ст.
6. Термогигрометр ИВА-6Н, зав. № 2С08	Диапазон измерений влажности $(0 \div 98)$ % Диапазон измерения температур $(-20 \div +60)$ °С	Цена деления 0,2 °С

Процедура отбора образцов

Образцы продукции переданы заказчиком.

Испытательная лаборатория
пожарной безопасности
"Пожполитест"
АНО "Электросерт"

ИЦ ПБ «ПОЖПОЛИТЕСТ»	ПРОТОКОЛ № С 134-ЛР	
ИЛ ПБ «ПОЖПОЛИТЕСТ»	Дата: 23.09.14 г.	
АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»	Лист 2	Листов 5