



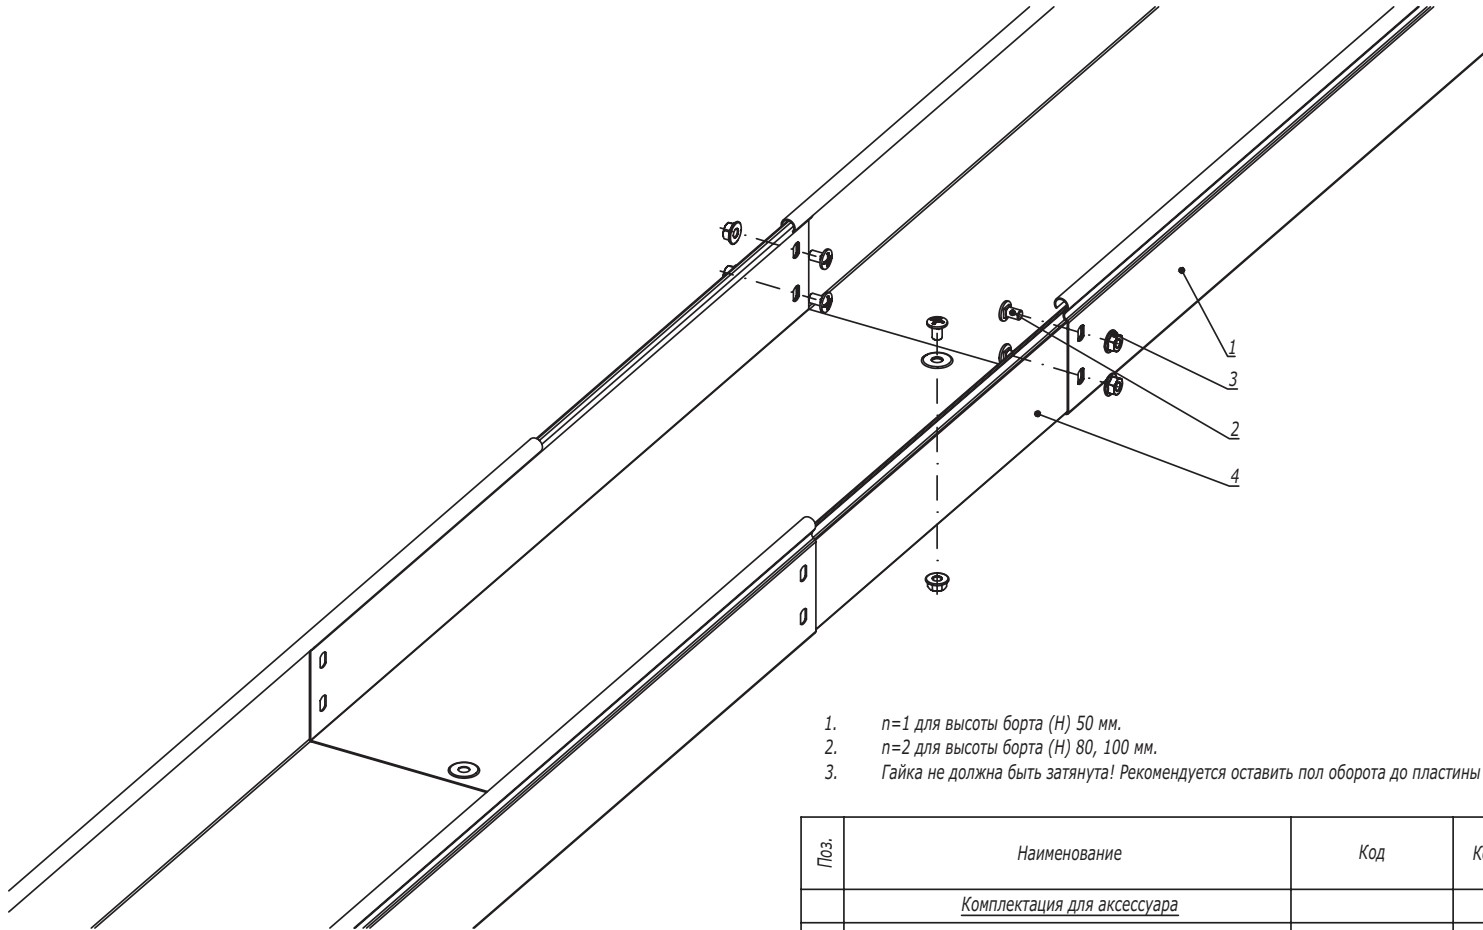


1. $n=1$ для высоты борта (H) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
<u>Комплектация для аксессуара</u>										
1	Лоток		2							
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1							
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1							
4	Телескопический расширитель		1							
DKC-2018.S5.38										
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Разработал	Тиунов И.А.				09.18
					Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
					Утвердил	Дядичко А.В.				09.18
Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации					Стадия	Лист	Листов			
							1			
										

Формат A3

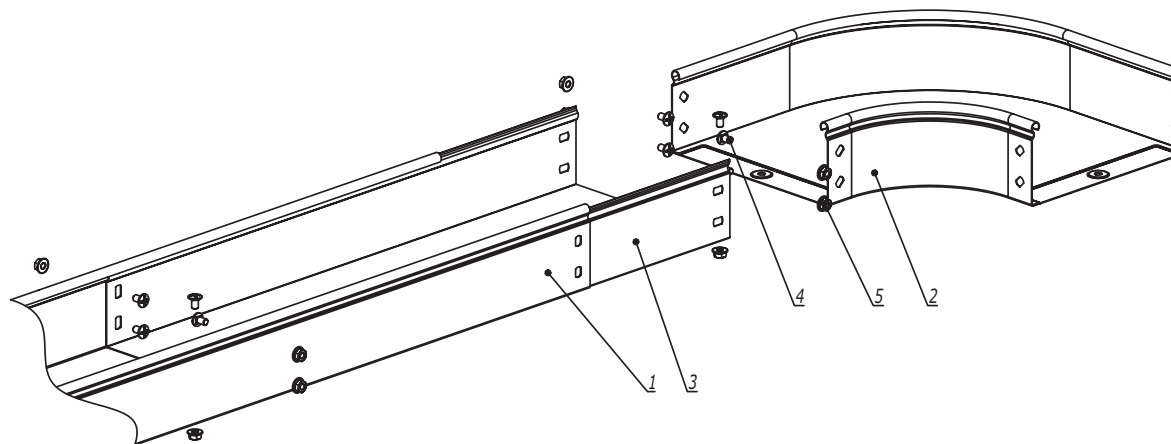

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

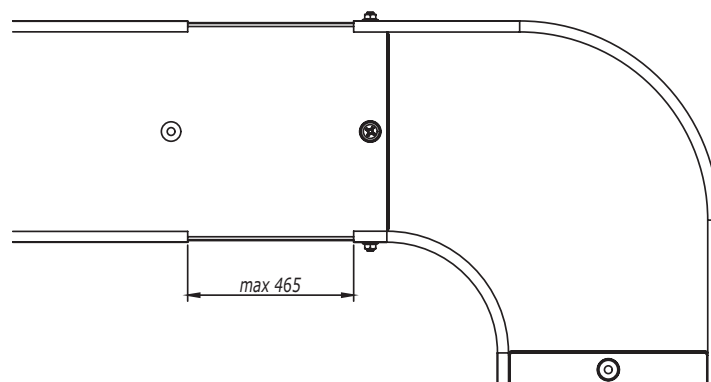

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Лоток кабельный				
2	Аксессуар для листового лотка				
3	Телескопический расширитель				
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2		
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

DKC-2018.S5.41		
Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка		
Стадия	Лист	Листов
		1
		

Формат А3

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №